


制御端子台
端子台背面にドライブユニット
が直接組込まれております。

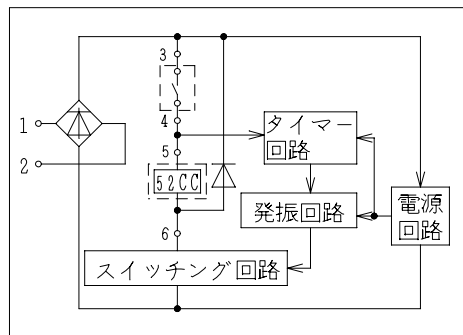

ドライブユニット構成図

注記

- (1) 操作電圧を 2 0 0 V 級に変更する場合、ドライブユニット内部のスイッチ切換えが必要です。
- (2) 投入コイル (端子台 5 - 6) に直接、投入電源を印加することは絶対やめて下さい。