


制御端子台
端子台背面にドライブユニット
が直接組み込まれています。

注記

- (1) 操作電圧を200V級に変更する場合、
ドライブユニット内部のスイッチ切換え
とトリップコイルの変更が必要です。
- (2) 投入コイル(端子台5-6)に直接投入
電源を印加することは絶対やめて下さい。

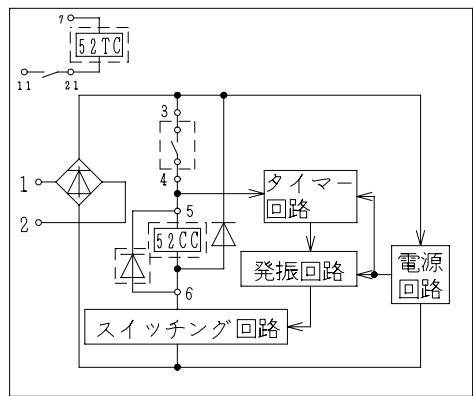

ドライブユニット構成図